

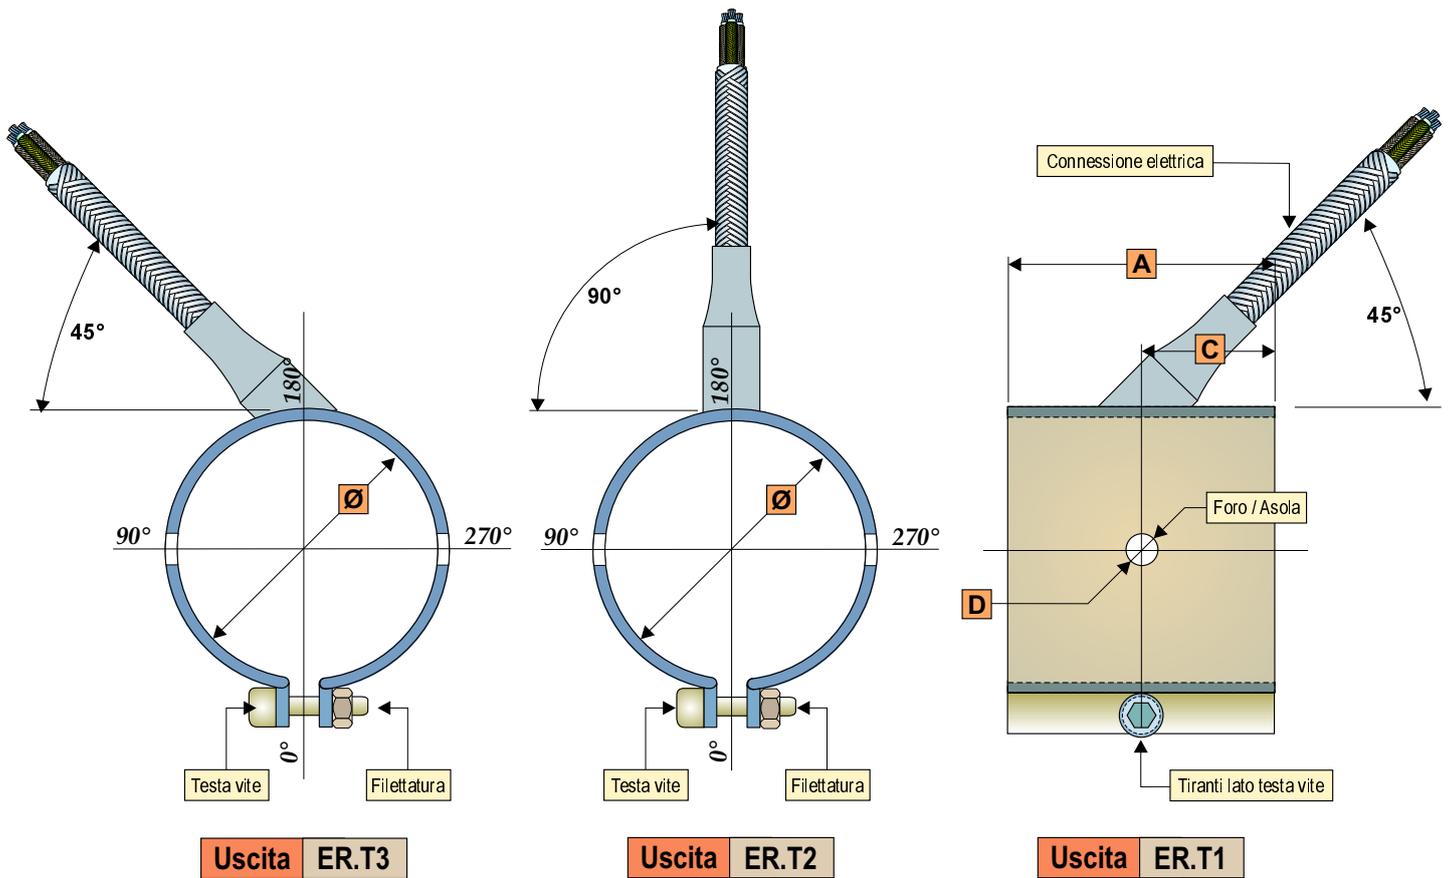


DISPOSIZIONE CONNESSIONI ELETTRICHE E FORATURE

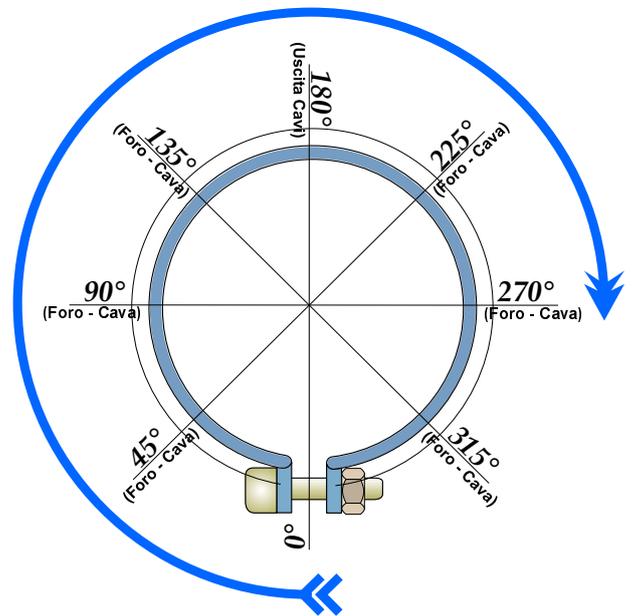

RISCALDATORE CON FORI E ASOLE
(esecuzione tipicamente consigliata)

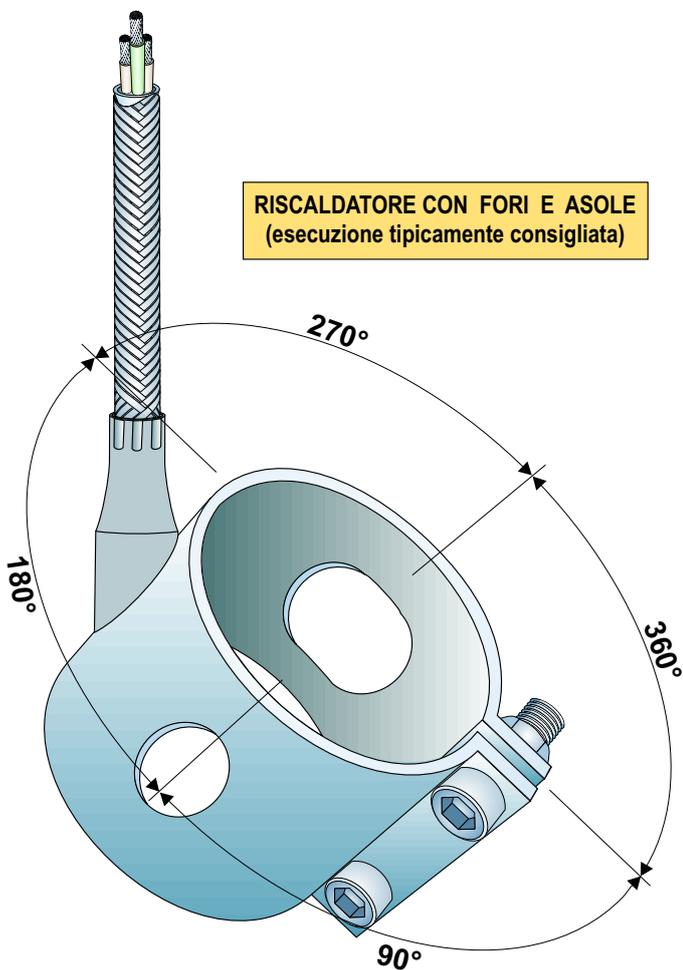

I riscaldatori per ugello sono tipicamente realizzati con l'uscita elettrica posizionata a 180° dalla chiusura e privi di fori o cave lungo la loro circonferenza, nulla toglie però altri tipi di posizionamento della connessione elettrica e la eventuale creazione di fori o cave, per il passaggio di sensori o di corpi macchina presenti sul sito di installazione. Fermo restando quanto sopra la Errepi s.a.s. si riserva il diritto di apporre la connessione elettrica (e gli eventuali fori e/o cave) nel punto più idoneo alle dimensioni, alla potenza elettrica, alla tipologia e all'uso del riscaldatore stesso.